



TEMPERATURE CONTROL
FOR **TODAY & TOMORROW**


MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES

FDT100VNXVH

Capacitate nominala de racire: **10.0 KW**



Poze unitate interna si unitate externa



Specificatii

Unitate internă		FDT100VH	
Unitate externă		FDC100VNX	
Sursă de alimentare		Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz	
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)		kW	10.0 (4.0 ~ 11.2)
Capacitate nominala de incalzire (Min~Max)		kW	11.2 (4.0 ~ 12.5)
Consumul de energie	Racire/Incalzire	kW	2.50 / 2.58
EER/COP	Racire/Incalzire		4.00 / 4.34



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Curent de intrare		A	5	
Amperaj maxim		A	24	
Nivel putere sonoră*1	U.I.	Racire/Incalzire	dB(A)	62 / 62
	U.E.	Racire/Incalzire		70 / 70
Nivel presiune sonoră*1	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)		47 / 39 / 36 / 30
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		47 / 39 / 36 / 29
	U.E.	Racire/Incalzire		48 / 50
Flux de aer	U.I.	Racire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m ³ /min	37 / 26 / 23 / 17
		Incalzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		37 / 26 / 23 / 17
	U.E.	Racire/Incalzire		100 / 100
Dimensiuni exterioare	U.I.	Inaltime x Latime x Adancime	mm	Unitate: 298 x 840 x 840 Panou: 35 x 950 x 950
	U.E.			
Greutate netă	U.E. U.I. / U.E.		kg	1,300 x 970 x 370 30 (Unitate:25 Panou standard:5) / 105
Refrigerant		Tip/GWP		R410A/2088
Refrigerant		Incarcare	kg/TCO ₂ Eq	4.5/9.396
Dimensiuni țevă refrigerant		Lichid/Gaz	ø mm	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime teava refrigerant (o directie)			m	Max.100
Diferenta de nivel suportata		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.30 / Max.15

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Interval de functionare - temperatura exterioara	Racire*2	°C	-15~43
	Incalzire		-20~20
Panou			T-PSA-5BW-E, T-PSAE-5BW-E (Alb) / T-PSA-5BB-E, T-PSAE-5BB-E (Negru)
Filtru de aer			Filtru lavabil x 1(Lavabil)
Telecomanda (opționalal)			Cu fir: RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Fara fir: RCN-T-5BW-E2, RCN-T-5BB-E2
Clasa energetica (Racire/Incalzire)			A+/A+
SEER			5.90
SCOP (Climat temperat)			4.32
Pdesign (racire/incalzire(@-10°C))		kW	10.0/11.2
Consumul anual de electricitate (racire/incalzire)		kWh/a	594/3634
Performanta in modul Incalzire			Medie

Schema tehnica


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.




TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW



Models FDT100VH, 125VH, 140VH

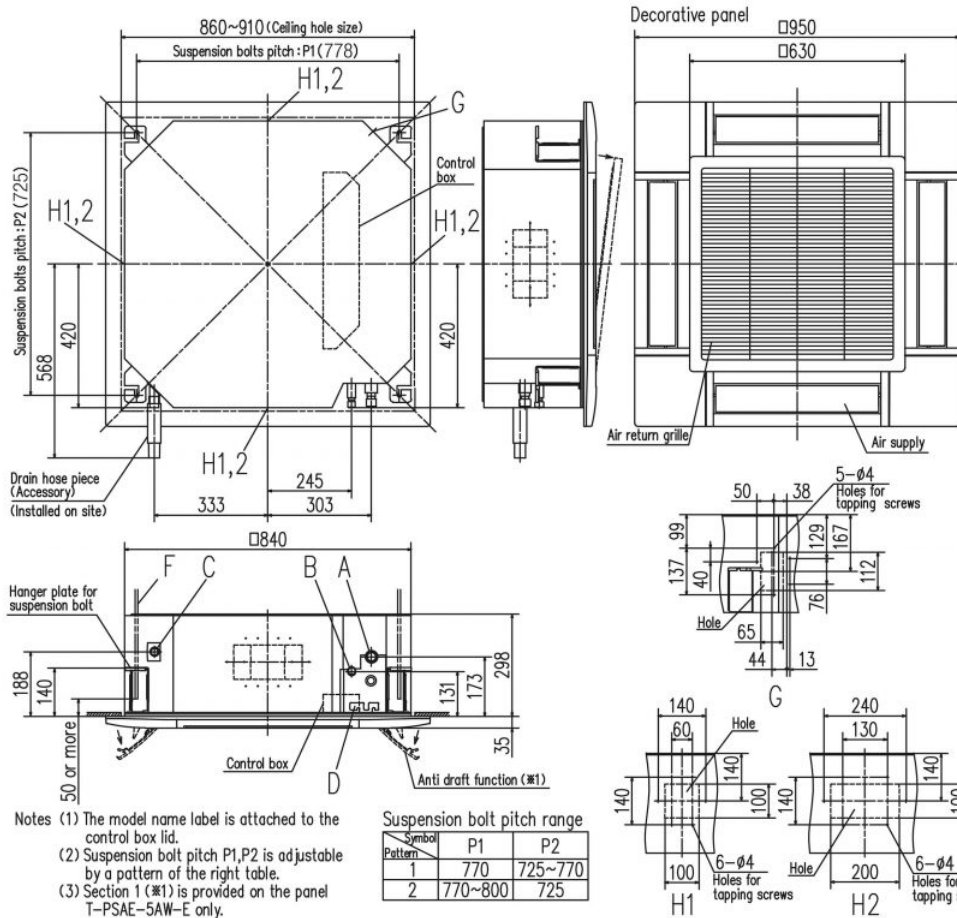

Symbol	Content
A	Gas piping φ15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping φ9.52 (3/8") (Flare)
C	Drain piping VP25 (O.D.32)
D	Hole for wiring
F	Suspension bolts (M10 or M8)
G	Outside air opening for ducting (Knock out)
H1	Air outlet opening for ducting φ125 (Knock out)
H2	Air outlet opening for ducting φ200 (Knock out)



- Notes (1) The model name label is attached to the control box lid.
 (2) Suspension bolt pitch P1,P2 is adjustable by a pattern of the right table.
 (3) Section 1 (※1) is provided on the panel T-PSAE-5AW-E only.

Symbol	Suspension bolt pitch range	
Pattern	P1	P2
1	770	725~770
2	770~800	725


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.



TEMPERATURE CONTROL FOR TODAY & TOMORROW






FDC100VNX, 100VSX, 125VNX, 125VSX,
140VNX, 140VSX



Symbol	Content
A	Service valve connection of the attached connecting pipe (gas side) $\phi 15.88$ (5/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side) $\phi 9.52$ (3/8") (Flare)
C	Pipe / cable draw-out hole
D	Drain discharge hole $\phi 20 \times 3$ places
E	Anchor bolt hole M10 $\times 4$ places
F	Cable draw-out hole $\phi 30$ (front) $\phi 45$ (side) $\phi 50$ (back)

Notes

- (1) It must not be surrounded by walls on the four sides.
- (2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more than 15mm.
- (3) Where the unit is subject to strong winds, lay it in such a direction that the blower outlet faces perpendicularly to the dominant wind direction.
- (4) Leave 1m or more space above the unit.
- (5) A wall in front of the blower outlet must not exceed the unit's height.
- (6) The model name label is attached on the lower right corner of the front panel.
- (7) Connect the Service valve with local pipe by using the pipe of the attachment. (Gas side only)

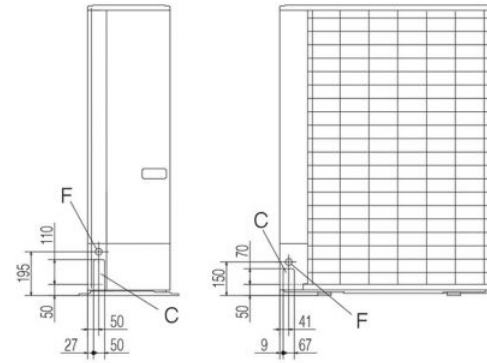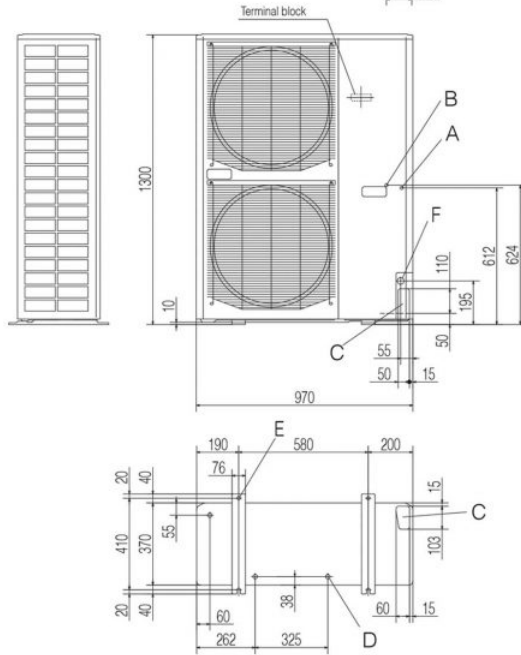

Minimum installation space

Examples of Dimensions	Examples of Installation		
	I	II	III
L1	Open	Open	500
L2	300	5	Open
L3	150	300	150
L4	5	5	5

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.