

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDU140VNAWVH

13.6 KW



Unitate interna : FDU140VH



Unitate externa : FDC140VNA-W

Specificații tehnice


R32

Unitate internă				FDU140VH
Unitate externă				FDC140VNA-W
Sursă de alimentare				Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)			kW	13.6 (5.0 ~ 14.5)
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)			kW	15.5 (4.0 ~ 16.5)
Consum de energie		Răcire/Încălzire	kW	5.13 / 4.21
EER/COP		Răcire/Încălzire		2.65 / 3.68
Curent de intrare			A	5
Amperaj maxim			A	27
Nivel putere sonoră*[1]	U.I. *[3]	Răcire/Încălzire	dB(A)	70 / 70
	U.E.	Răcire/Încălzire		72 / 73
Nivel presiune sonoră*[1]	U.I. *[3]	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		47 / 40 / 35 / 30
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		47 / 40 / 35 / 30
	U.E.	Răcire/Încălzire		56 / 58
Flux de aer	U.I. *[3]	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	48 / 35 / 28 / 22
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		48 / 35 / 28 / 22
	U.E.	Răcire/Încălzire		75 / 73
Presiune statică externă disponibilă			Pa	Standard:60 Max:200
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	280 x 1,370 x 740
	U.E.			845 x 970 x 370
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	54 / 77
Refrigerant		Tip/GWP		R32/675
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/□	9.52(3/8") / 15.88(5/8")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.50
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.50 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire*[2]	°C	-15~50
		Încălzire		-20~20
Filtru de aer (cantitate)				Discutați cu un specialist ATX
Telecomandă (opțional)				Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-KIT4-E2
SEER				5.30
SCOP (Climat temperat)				4.01

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică

Models FDU100VH,125VH,140VH

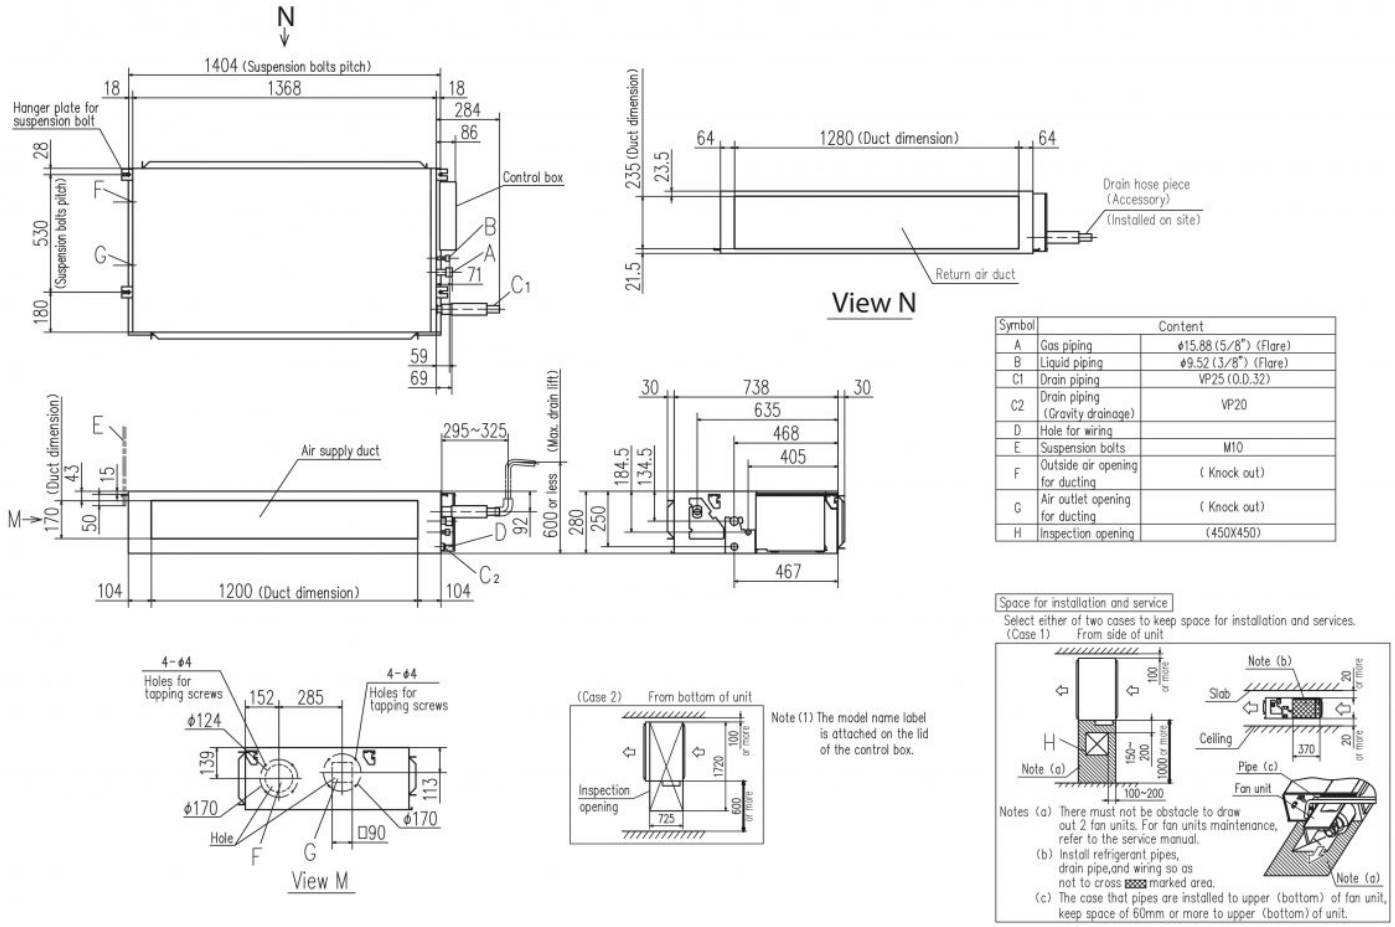

Symbol	Content	
A	Gas piping	ϕ15.88 (5/8") (Flare)
B	Liquid piping	ϕ9.52 (3/8") (Flare)
C1	Drain piping	VP25 (O.D.32)
C2	Drain piping (Gravity drainage)	VP20
D	Hole for wiring	
E	Suspension bolts	M10
F	Outside air opening for ducting	(Knock out)
G	Air outlet opening for ducting	(Knock out)
H	Inspection opening	(450X450)

Note (1) The model name label is attached on the lid of the control box.

Space for installation and service

Select either of two cases to keep space for installation and services.


Notes (a) There must not be obstacle to draw out 2 fan units. For fan units maintenance, refer to the service manual.
(b) Install refrigerant pipes, drain pipe,and wiring so as not to cross ▩ marked area.
(c) The case that pipes are installed to upper (bottom) of fan unit, keep space of 60mm or more to upper (bottom) of unit.

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

FDC100VNA-W, 125VNA-W, 140VNA-W, 100VSA-W, 125VSA-W, 140VSA-W
FDC100VNA, 125VNA, 140VNA, 100VSA, 125VSA, 140VSA

Symbol	Content	
A	Service valve connection (gas side)	ϕ15.88 (5/8") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	ϕ9.52 (3/8") (Flare)
C	Pipe/cable draw-out hole	
D	Drain discharge hole	ϕ20×3places
E	Anchor bolt hole	M10×4places
F	Cable draw-out hole	ϕ30×3places

Notes
(1) It must not be surrounded by walls on the four sides.
(2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more the 15mm.
(3) Where the unit is subject to strong winds, lay it in such a direction that the blower outlet faces perpendicularly to the dominant wind direction.
(4) Leave 1m or more space above the unit.
(5) A wall in front of the blower outlet must not exceed the units height.
(6) The model name label is attached on the lower right corner of the front panel.

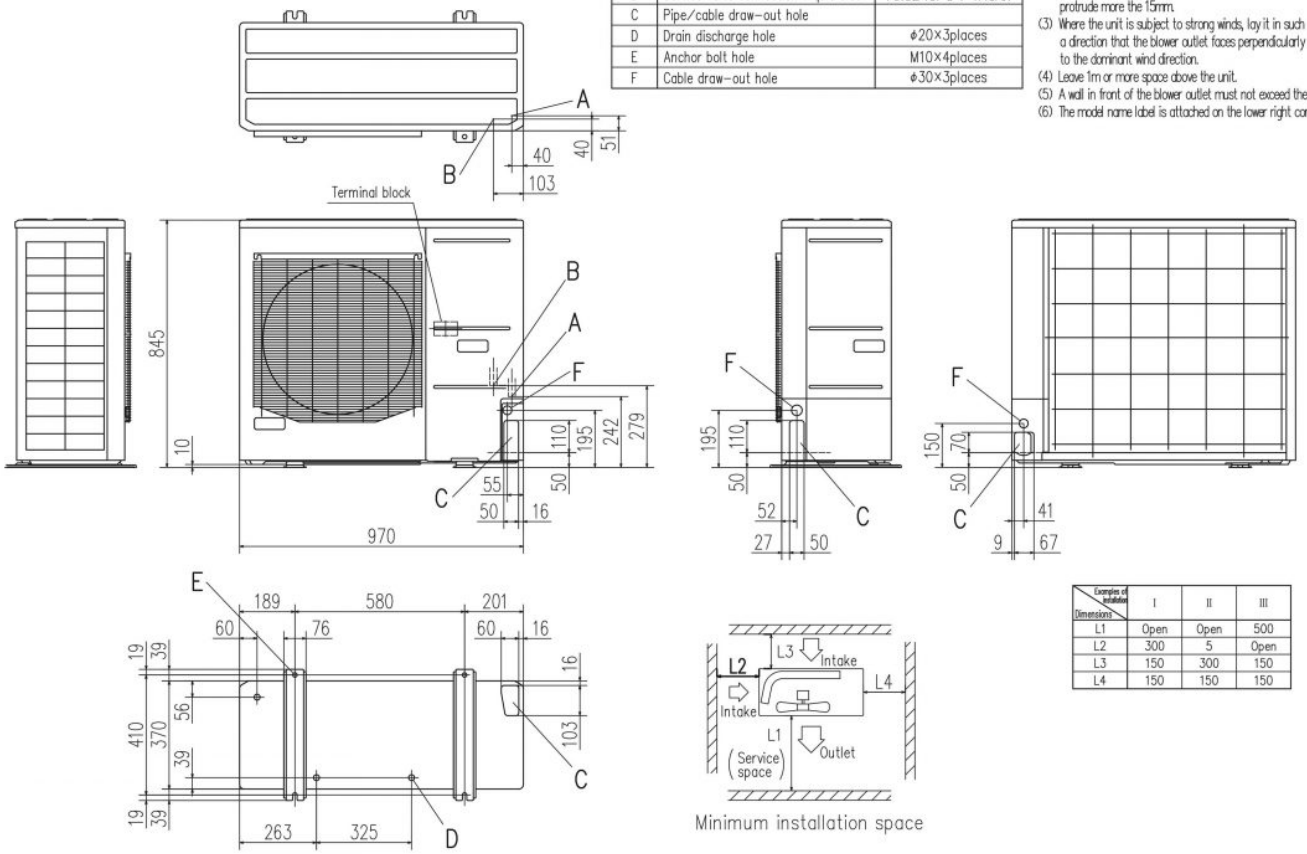

Minimum installation space

Examples of installation / Dimensions	I	II	III
L1	Open	Open	500
L2	300	5	Open
L3	150	300	150
L4	150	150	150

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.