

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

FDU250VSAVG

24.0 KW



Unitate interna : FDU250VG



Unitate externa : FDC250VSA


Specificații tehnice

Unitate internă				FDU250VG
Unitate externă				FDC250VSA
Sursă de alimentare				Trifazic 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz
Capacitate nominală de răcire (Min~Max)			kW	24.0 (6.9 ~ 28.0)
Capacitate nominală de încălzire (Min~Max)			kW	27.0 (5.5 ~ 31.5)
Consum de energie		Răcire/Încălzire	kW	7.98 / 7.20
EER/COP		Răcire/Încălzire		3.01 / 3.75
Curent de intrare			A	5
Amperaj maxim			A	27
Nivel putere sonoră*[1]	U.I. *[3]	Răcire/Încălzire	dB(A)	75 / 75
	U.E.	Răcire/Încălzire		73 / 75
Nivel presiune sonoră*[1]	U.I. *[3]	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)		52 / 50 / 47 / 45
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		52 / 50 / 47 / 45
	U.E.	Răcire/Încălzire		59 / 62
Flux de aer	U.I. *[3]	Răcire (Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	80 / 72 / 64 / 56
		Încălzire (Hi/Me/Lo/Ulo)		80 / 72 / 64 / 56
	U.E.	Răcire/Încălzire		143 / 151
Presiune statică externă disponibilă			Pa	Standard:72 Max:200
Dimensiuni exterioare	U.I.	Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	379 x 1,600 x 893
	U.E.			1,505 x 970 x 370
Greutate netă	U.I. / U.E.		kg	89 / 143
Refrigerant		Tip/GWP		R410A/2088
Dimensiuni țeavă refrigerant		Lichid/Gaz	mm/□	12.7(1/2") / 25.4(1")
Lungime țeavă refrigerant (o direcție)			m	Max.70
Diferență de nivel suportată		Unitate externă este mai sus/mai jos	m	Max.30 / Max.15
Interval de funcționare - temperatură exterioară		Răcire*[2]	°C	-15~50
		Încălzire		-15~20
Filtru de aer (cantitate)				Discutați cu un specialist ATX
Telecomandă (opțional)				Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-KIT4-E2
SEER				4.82
SCOP (Climat temperat)				3.51

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

Schema tehnică


Models FDU200VG, 250VG

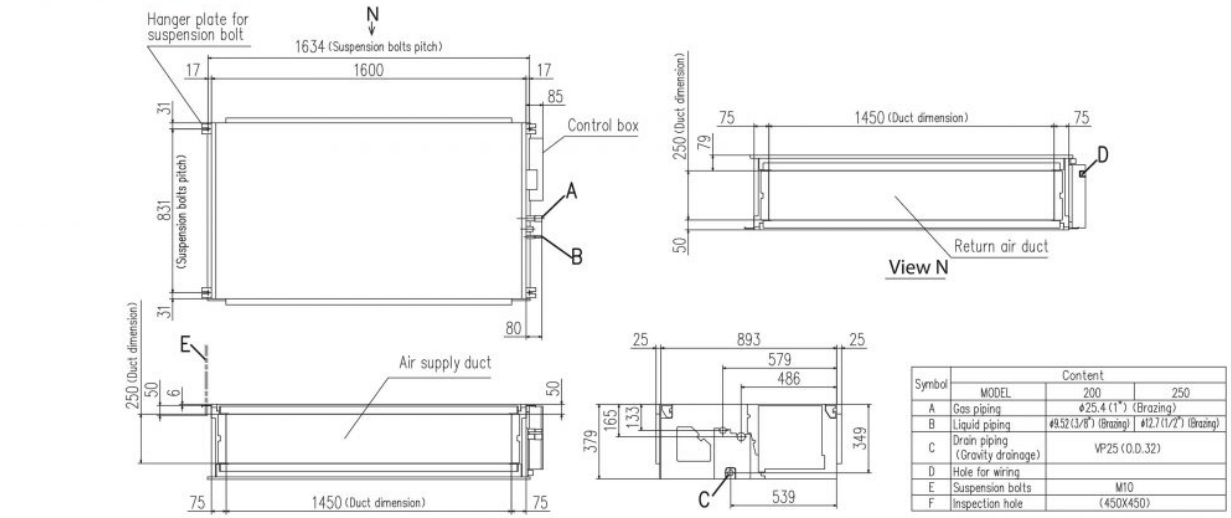

Symbol	Content		
	MODEL	200	250
A	Gas piping	ϕ25.4 (1") (Brazing)	
B	Liquid piping	ϕ9.52 (3/8") (Brazing)	ϕ12.7 (1/2") (Brazing)
C	Drain piping (Gravity drainage)	VP25 (O.D.32)	
D	Hole for wiring		
E	Suspension bolts	M10	
F	Inspection hole	(450X450)	


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

FDC250VSA

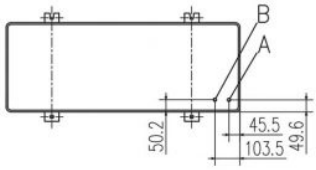

Symbol	Content	
A	Service valve connection of the attached connecting pipe (gas side)	ϕ19.05 (3/4") (Flare)
B	Service valve connection (liquid side)	ϕ12.7 (1/2") (Flare)
C	Cable draw-out hole (front・side)	ϕ30x2places
D	Cable draw-out hole (front・side)	ϕ45x2places
E	Cable draw-out hole (back)	ϕ50
F	Pipe/cable draw-out hole	4places
G	Drain discharge hole	ϕ20x3places
H	Anchor bolt hole	M10x4places


Notes
(1) It must not be surrounded by walls on the four sides.
(2) The unit must be fixed with anchor bolts.
An anchor bolt must not protrude more than 15mm.
(3) Where the unit is subject to strong winds, lay it in such a direction that the blower outlet faces perpendicularly to the dominant wind direction.
(4) Leave 1m or more space above the unit.
(5) A wall in front of the blower outlet must not exceed the units height.
(6) The model name label is attached on the lower right corner of the front panel.
(7) Connect the service valve with local pipe by using the pipe of the attachment. (Gas side only)
(8) Regarding attaching the pipe of accessories, refer to an attached installation manual.

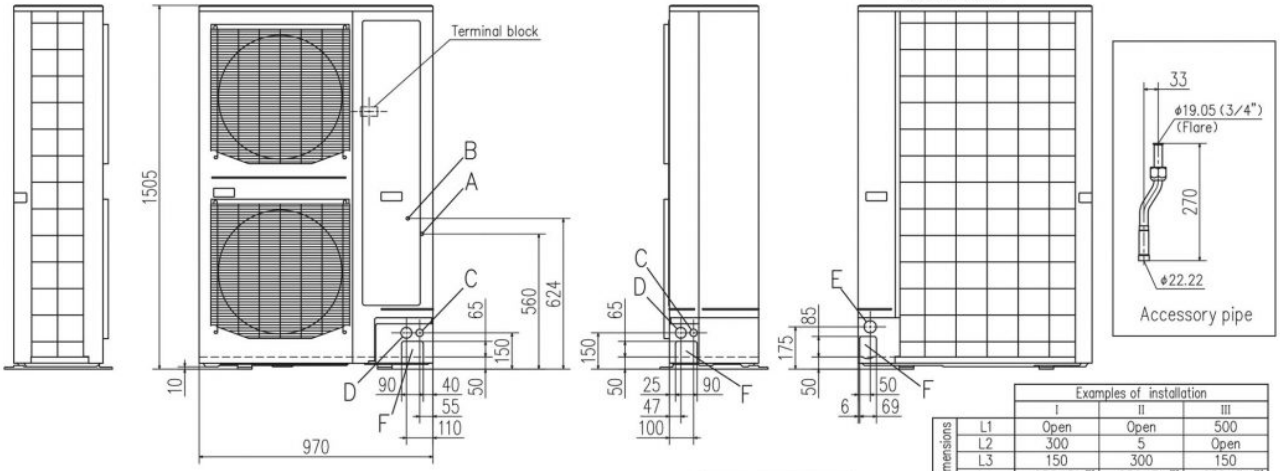


Accessory pipe

		Examples of installation		
		I	II	III
Dimensions	L1	Open	Open	500
	L2	300	5	Open
	L3	150	300	150
	L4	250 (5) ※1	250 (5) ※1	250 (5) ※1

※1 At the time of the installation at ( ) dimension, Secure space of 250mm in lateral (L4) by unit movement at the time of the exchange work of the compressor.

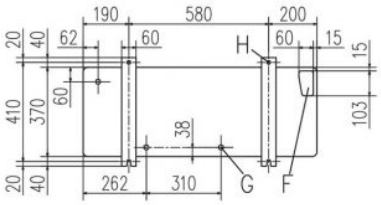



Minimum installation space

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.