


MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

# FDUM140VNXWTVH

## 14.0 KW



Unitate interna : FDUM50VH-x-3



Unitate externa : FDC140VNX-W

## Specificații tehnice


R32

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Unitate internă | | | | FDUM50VH x 3 |
| Unitate externă | | | | FDC140VNX-W |
| Sursă de alimentare | | | | Monofazic 220-240V, 50Hz / 220V, 60Hz |
| Capacitate nominală de răcire (Min-Max) | | | kW | 14.0 ( 3.5 ~ 16.0 ) |
| Capacitate nominală de încălzire (Min-Max) | | | kW | 16.0 ( 2.7 ~ 18.0 ) |
| Power Consumption | | Răcire/Încălzire | kW | 4.03 / 4.04 |
| EER/COP | | Răcire/Încălzire | kW | 3.48 / 3.96 |
| Curent de intrare | | | A | 5 |
| Max. current | | | A | 30 |
| Nivel putere sonoră*[1] | U.I.*[3] | Răcire/Încălzire | dB(A) | 60 / 60 |
| | U.E. | Răcire/Încălzire | | 69 / 71 |
| Nivel presiune sonoră*[1] | U.I.*[3] | Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo) | | 37 / 32 / 29 / 26 |
| | | Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo) | | 37 / 32 / 29 / 26 |
| | U.E. | Răcire/Încălzire | | 54 / 54 |
| Flux de aer | U.I.*[3] | Răcire (P-Hi/Hi/Me/Lo) | $m^3$/min | 13 / 10 / 9 / 8 |
| | | Încălzire (P-Hi/Hi/Me/Lo) | | 13 / 10 / 9 / 8 |
| | U.E. | Răcire/Încălzire | | 100 / 100 |
| Presiune statică externă | | | Pa | Standard:35 Max:100 |
| Exterior dimensions | U.I. | HeightxWidthxDepth | mm | 280 x 750 x 635 |
| | U.E. | | mm | 1,300 x 970 x 370 |
| Greutate netă | | U.I./U.E. | kg | 29 / 97 |
| Refrigerant Type GWP | | | | R32/675 |
| Ref.piping size | Lichid/Gaz | | Ã¸mm | 9.52(3/8") / 15.88(5/8") |
| Lungime țeavă refrigerant (o direcție) | | | m | Max.100 |
| Diferență de nivel suportată | | Unitate externă este mai sus/mai jos | m | Max.50 / Max.15 |
| Interval de funcționare - temperatură exterioară | | Răcire*[2] | °C | -15~50 |
| | | Încălzire | °C | -20~20 |
| Filtru de aer, cantitate | | | | (Opțional) Kit filtru : UM-FL1EF |
| Telecomandă (opțional) | | | | Cu fir:RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 Wireless:RCN-KIT4-E2 |

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

## Schema tehnică


**Models FDUM40VH, FDUM50VH**

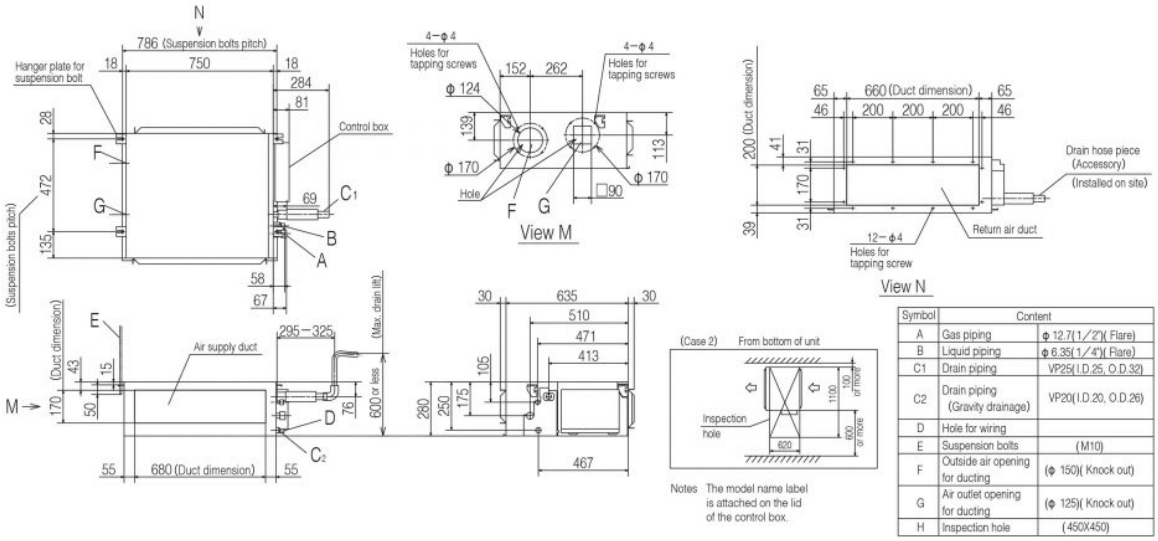


| Symbol | Content | |
|---|---|---|
| A | Gas piping | φ12.7(1/2")( Flare) |
| B | Liquid piping | φ6.35(1/4")( Flare) |
| C1 | Drain piping | VP25( I.D.25, O.D.32) |
| C2 | Drain piping (Gravity drainage) | VP20(I.D.20, O.D.26) |
| D | Hole for wiring | |
| E | Suspension bolts | (M10) |
| F | Outside air opening for ducting | (φ 150)( Knock out) |
| G | Air outlet opening for ducting | (φ 125)( Knock out) |
| H | Inspection hole | (450X450) |


Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.

## FDC100VNX-W, 125VNX-W, 140VNX-W, 100VSX-W, 125VSX-W, 140VSX-W

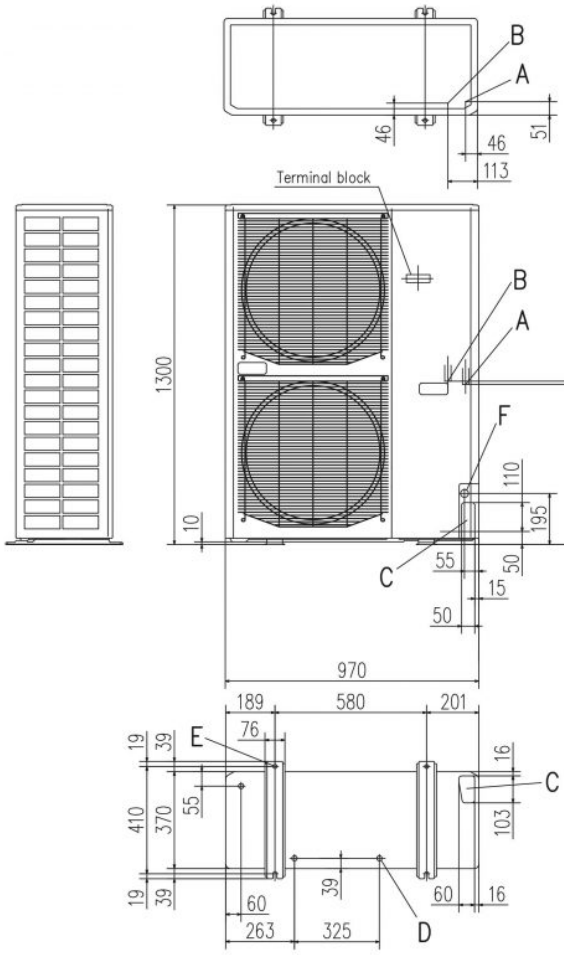



| Symbol | Content | |
|---|---|---|
| A | Service valve connection of the attached connecting pipe (gas side) | ϕ15.88 (5/8") (Flare) |
| B | Service valve connection (liquid side) | ϕ9.52 (3/8") (Flare) |
| C | Pipe/cable draw-out hole | |
| D | Drain discharge hole | ϕ20×3places |
| E | Anchor bolt hole | M10×4places |
| F | Cable draw-out hole | ϕ30×3places |

Notes
(1) It must not be surrounded by walls on the four sides.
(2) The unit must be fixed with anchor bolts. An anchor bolt must not protrude more than 15mm.
(3) Where the unit is subject to strong winds, lay it in such a direction that the blower outlet faces perpendicularly to the dominant wind direction.
(4) Leave 1m or more space above the unit.
(5) A wall in front of the blower outlet must not exceed the units height.
(6) The model name label is attached on the lower right corner of the front panel.

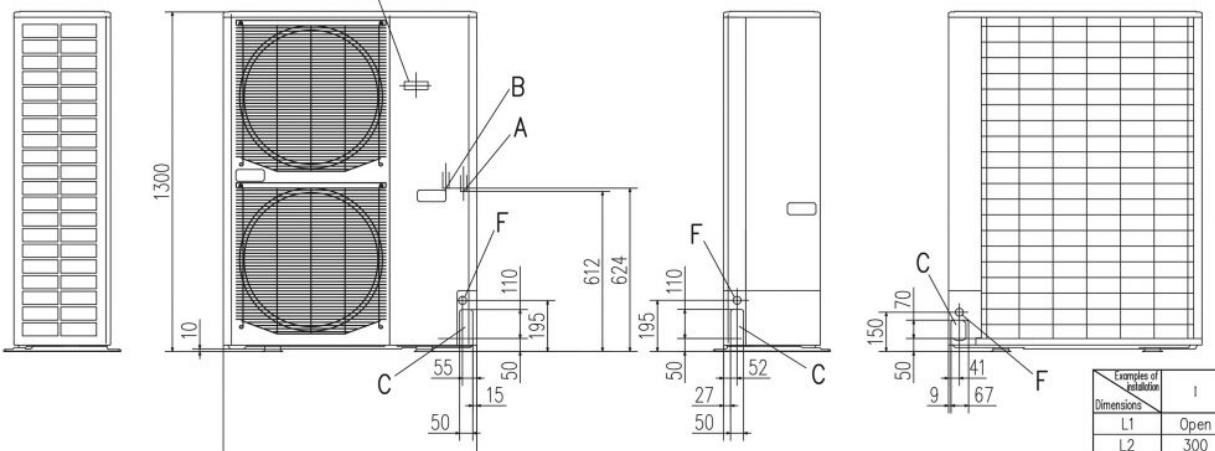


| Examples of installation / Dimensions | I | II | III |
|---|---|---|---|
| L1 | Open | Open | 500 |
| L2 | 300 | 5 | Open |
| L3 | 150 | 300 | 150 |
| L4 | 5 | 5 | 5 |




Minimum installation space

Datorită politicii de continuă îmbunătățire a produselor, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără nicio notificare prealabilă.